


ДЕШК.656514.005-05 ЭЗ

"НАГРУЗКА ~220В 50Гц"

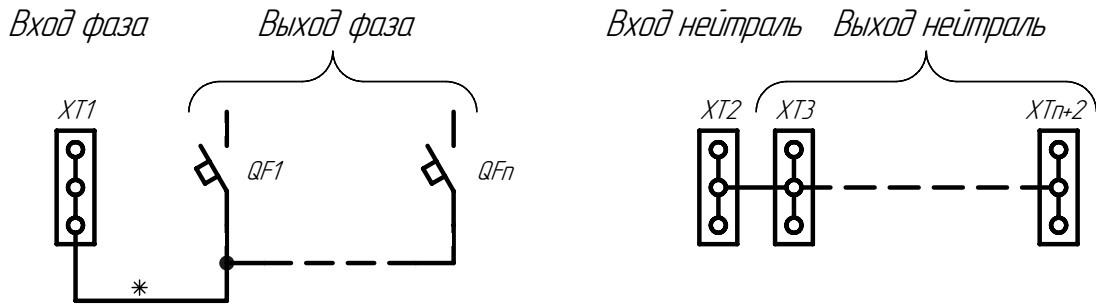

Перв. примен.
ДЕШК.656514.005-05

Справ. №

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QF1..QFn	Автоматический выключатель типа S201	n	см. ТТ
XT1	Клемма M10/10, 1SNA115120R1700	1	
XT2..XTn+2	Клемма M10/10.N 1SNA125120R1100	n+1	см. ТТ

Подп. и дата

Инв. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Количество и номинальные токи автоматических выключателей QF1..QFn выбираются в соответствии с требованиями заказчика и приводятся в паспорте на устройство.
2. Максимальное количество автоматических выключателей (n) – 20 штук.
3. Суммарная номинальная токовая нагрузка всех автоматических выключателей не должна превышать 60А.
4. Соединение между собой клемм XT2..XTn+2 должно производиться перемычкой ВJM10, каталог АВВ, или проводом сечением 10 мм².
5. Соединение между собой автоматических выключателей QF1..QFn должно производиться шиной разводкой PS1/60/16 2CDL210001R1660, каталог АВВ.
6. * – провод сечением 10мм².
7. Маркировка автоматических выключателей и клемм согласно их позиционному обозначению.

ДЕШК.656514.005-05 ЭЗ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Щит распределительный ЩР-Б-В1-1	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Кудрявцев		03.12.09				
Пров.		Мушкаев			Схема электрическая принципиальная	Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.		Завражин			ЗАО "Связь инжиниринг"			
Утв.		Сухарев						