

ЗАО "СВЯЗЬ ИНЖИНИРИНГ"

УТВЕРЖДАЮ

Директор по инженерному
обеспечению производства
ЗАО "Связь инжиниринг"

Л.Г. Мищенко

" " _____ 2006 г

Автоматический включатель резерва АВР-2СП

Руководство по монтажу и эксплуатации

АРСУ.436628.002-06 РЭ

Перв. примен.	
Справ. №	

Ине. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. ине. №	
Ине. № дубл.	
Подп. и дата	

Разработал С.Н. Чулков

" " _____ 2006 г.

Проверил А.С. Серов

" " _____ 2006 г.

Н. контроль И.К. Зубов

" " _____ 2006 г.

Утвердил А.В. Сухарев

" " _____ 2006 г.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Автоматический включатель резерва АВР-2СП – щит автоматического включения резерва, именуемый далее щит, предназначен для автоматического переключения пятипроводной сети 380/220В с основного на резервный ввод в случае пропадания одного или нескольких фазовых напряжений на основном вводе.

Щит обеспечивает также защиту входных цепей по обоим вводам от перегрузок и коротких замыканий с помощью автоматических выключателей.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Максимальный ток сети по каждому фазному вводу 63 А.

2.2 Максимальная суммарная мощность потребителей, не более 42 кВА.

2.3 Время переключения питания с основного ввода на резервный, не более 100 мс.

2.4 Типономиналы автоматических выключателей приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование цепи	Обозначение по принципиальной схеме	Количество полюсов и номинальный ток $n \times I_{ном.}, А$
Ввод 1	QF1	3 × 63
Ввод 2	QF2	3 × 63

Примечание – Допускается замена входных автоматических выключателей на объекте монтажа (по требованию надзирающих органов Электросети). Диапазон номиналов устанавливаемых входных автоматических выключателей 16 ... 63А. Замена входных автоматических выключателей должна производиться с учетом селективности отключения потребителей, подключенных к изделию, и не требует дополнительного согласования с заводом-изготовителем, при этом гарантия на изделие в целом сохраняется.

2.5 Масса щита, не более 12 кг.

2.6 Габаритно-присоединительные размеры указаны на рис. 1.

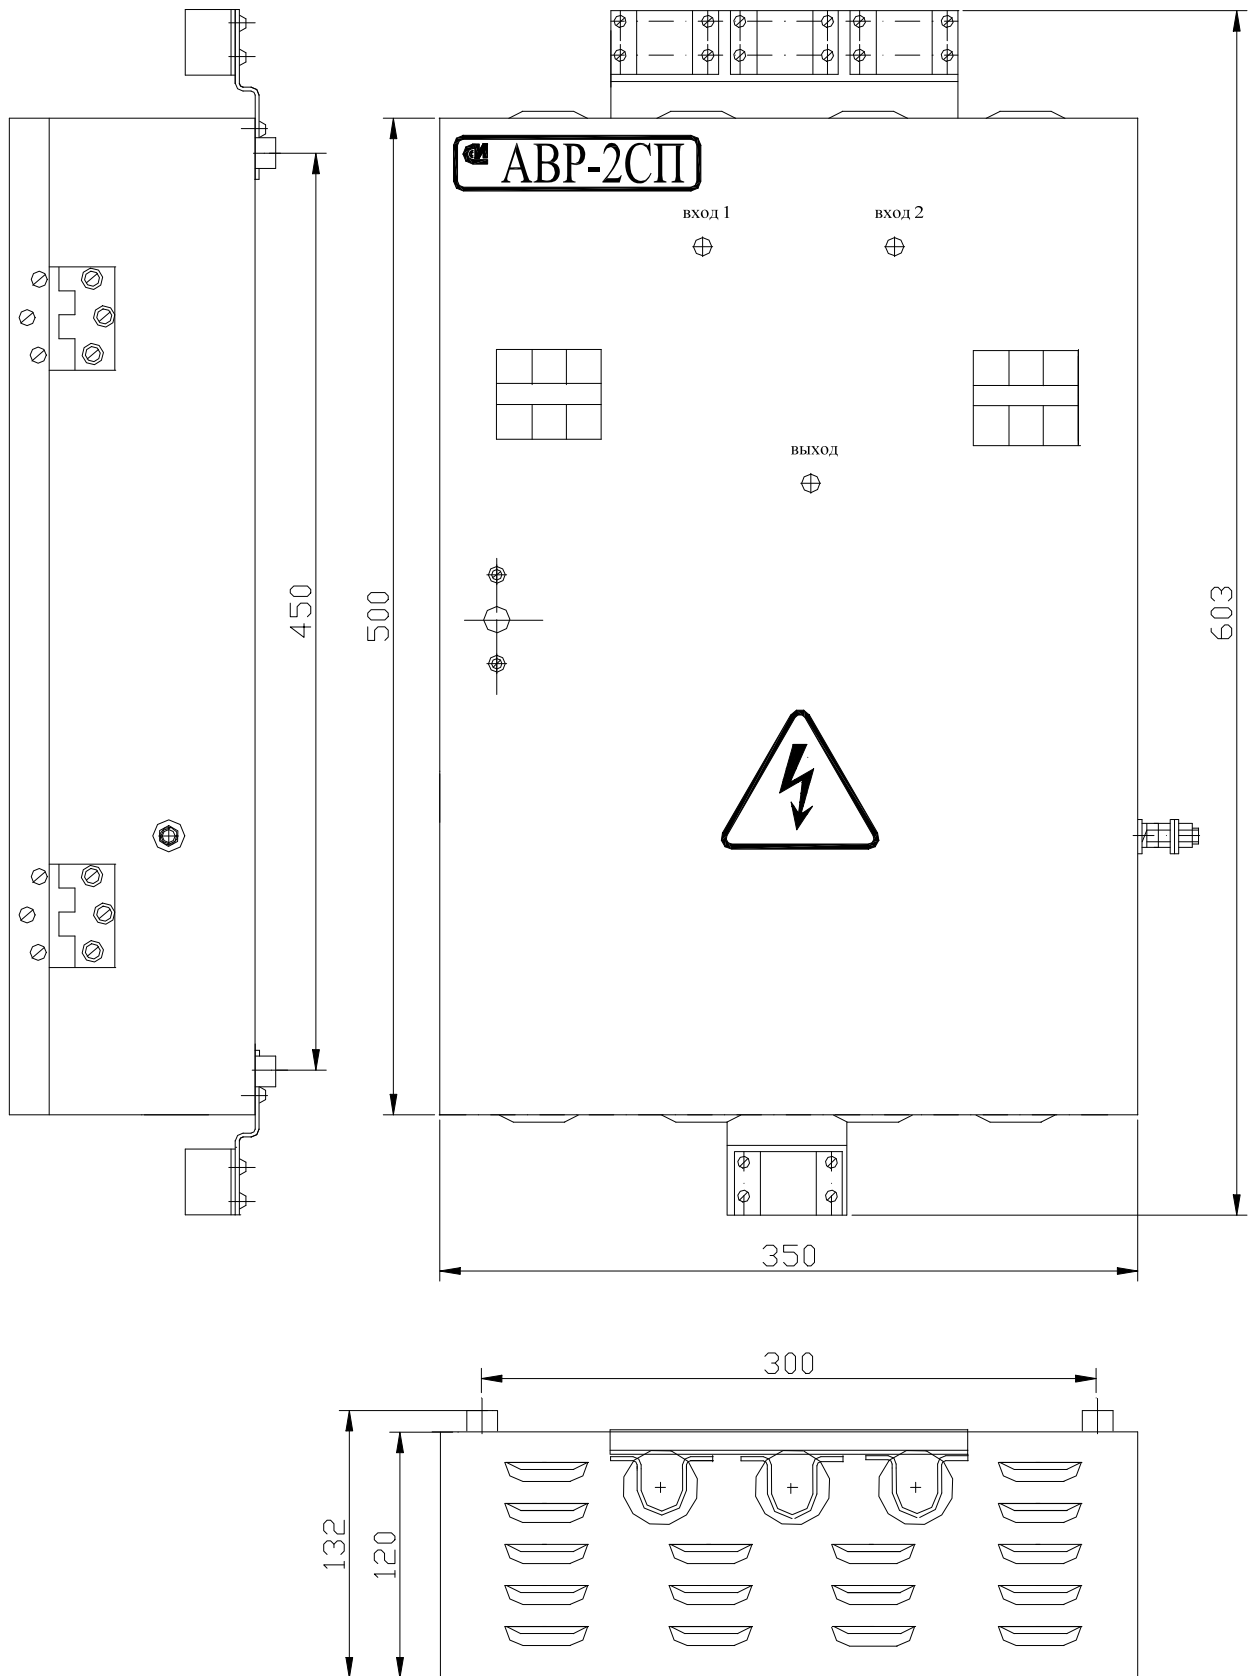


Рис. 1 Щит АВР-2СП

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

3.1 Щит АВР-2СП АРСУ.436628.002-06 1 шт.

3.2 Ключ АРСУ.753162.003 1 шт.

Документация

3.3 Руководство по монтажу и эксплуатации . АРСУ.436628.002-06 РЭ

3.4 Схема электрическая принципиальная АРСУ.436628.002-06 ЭЗ

3.5 ПаспортАРСУ.436628.002-06 ПС

Примечания: 1 По договоренности с заказчиком руководство по монтажу и эксплуатации и схема электрическая принципиальная на щит АВР-2СП поставляются в электронном виде.

2 Паспорт оформляется один на партию щитов и поставляется с каждым щитом. Количество щитов в партии определяется заводом-изготовителем.

4 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

В ЩИТЕ АВР-2СП ИМЕЕТСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 3×380 В ЧАСТОТЫ 50 Гц.

4.1 При обслуживании щита необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок, утвержденными Минэнерго России 13.01.2003г. и "Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ Р М-016-2001 Р Д 153-34.0-03.150-00, утвержденными Минэнерго России 05.01.2001г.

Помещение, в котором устанавливается щит, должно отвечать требованиям, изложенным в "Правилах устройства электроустановок", утвержденных Минэнерго России 08.07.2002г.

4.2 Перед подключением сети корпус щита должен быть соединен с шиной защитного заземления проводом сечением не менее 10 мм².

4.3 Конструкция изделия имеет степень защиты IP20, в соответствии с ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками".

5 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Щит АВР-2СП (см. АРСУ436628.002-06 ЭЗ) предназначен для использования в пятипроводных сетях переменного тока.

Нулевые (N) провода входных кабелей подключаются к клеммам ХТ1, ХТ2. Провода "Корпус" (РЕ) подключаются к клемме ХТ4. Фазные провода входных кабелей подключаются к входным зажимам автоматических выключателей QF1 и QF2 (контакты А1, В1, С1 и А2, В2, С2 соответственно), а выходного кабеля – к клеммам 1, 2, 3 клеммной колодки ХТ3. Провода (N) и (РЕ) выходного кабеля подключаются к клеммам ХТ3/4 и ХТ5 соответственно.

5.2 Щит АВР-2СП устанавливается на стене в вертикальном положении. Крепежные винты пропускаются через отверстия в углах металлической коробки.

5.3 Щит должен эксплуатироваться в отапливаемом помещении с температурой окружающего воздуха от +1 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре +25 °С.

5.4 Ввод основного и резервного кабелей осуществляется сверху. Ввод нагрузочного кабеля может производиться как сверху, так и снизу.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1 Условия транспортирования щитов должны соответствовать группе условий хранения 5 по ГОСТ 15150.

6.2 Щиты в процессе эксплуатации могут транспортироваться всеми видами транспорта (в крытых вагонах, закрытых автомашинах, контейнерах) в соответствии с "Правилами перевозки грузов", издательство "Транспорт", 1983г.

6.3 Хранение щитов на складах изготовителя и потребителя должно производиться по условиям хранения 1 по ГОСТ 25250.